Well No.	Sample Collection Date	Perfluorohexanesulfonic acid PFHxS $C_6HF_{13}O_3S$	Perfluorononanoic acid PFNA $C_9HF_{17}O_2$	Perfluorooctanesulfonic acid PFOS $C_8HF_{17}O_3S$	Perfluorooctanoic acid PFOA $C_8HF_{15}O_2$	Combined PFOS PFOA total concentration, ppt
	Date	**PFHxS**	**PFNA**	**PFOS**	**PFOA**	**Combined PFOS/PFOA**
17	6/24/2014	40.0	ND	74.0	23.0	97.0
17	8/28/2014	42.0	ND	86.0	24.0	110.0
17	11/5/2014	48.0	ND	61.0	27.0	88.0
17	12/9/2014	53.0	ND	97.0	26.0	123.0
17	1/28/2015	46.0	ND	62.0	27.0	89.0
17	2/25/2015	45.0	ND	60.0	24.0	84.0
17	3/25/2015	41.0	ND	53.0	23.0	76.0
17	4/15/2015	43.0	ND	59.0	24.0	83.0
17	5/28/2015	40.0	ND	94.0	24.0	118.0
17	6/18/2015	36.0	ND	80.0	ND	80.0
17	7/22/2015	48.0	ND	96.0	26.0	122.0
17	8/13/2015	50.0	ND	68.0	29.0	97.0
17	9/24/2015	50.0	ND	69.0	30.0	99.0
17	10/14/2015	61.0	2.6	81.0	26.0	107.0
17	11/23/2015	33.0	ND	49.0	22.0	71.0
17	12/15/2015	45.0	ND	60.0	27.0	87.0
17	1/19/2016	37.0	ND	77.0	20.0	97.0
17	2/12/2016	36.0	ND	50.0	20.0	70.0
17	3/16/2016	41.0	2.6	78.0	24.0	102.0
17	4/13/2016	38.0	ND	100.0	23.0	123.0
17	5/10/2016	36.0	ND	71.0	20.0	91.0
17	9/22/2016	43.0	ND	70.0	27.0	97.0
17	10/12/2016	56.0	ND	86.0	32.0	118.0
17	10/25/2016	59.0	3.1	90.0	37.0	127.0
17	11/9/2016	60.0	ND	76.0	42.0	118.0

17	12/1/2016	53.0	ND	87.0	28.0	115.0
17	12/8/2016			97.0	30.0	127.0
17	12/13/2016			91.0	26.0	117.0
17	12/14/2016	53.0	ND	87.0	28.0	114.0
17	1/11/2017	63.4	ND	80.6	25.5	106.0
17	1/12/2017	59.5	ND	76.9	30.1	107.0
17	1/25/2017	43.0	ND	75.0	23.0	98.0
17	2/1/2017	41.0	ND	73.0	23.0	96.0
17	2/8/2017	81.1	3.0	162.0	41.3	203.0
17	2/23/2017	50.0	ND	83.0	26.0	109.0
17	3/8/2017	56.0	ND	88.0	30.0	118.0
17	3/24/2017	54.0	2.7	81.0	33.0	114.0
17	4/5/2017	47.0	ND	85.0	28.0	113.0
17	4/18/2017			118.0	28.9	147.0
17	5/2/2017			110.0	38.0	148.0
17	6/2/2017	49.0	ND	80.0	26.0	106.0
17	6/6/2017			178.0	39.0	217.0
17	6/14/2017	47.0	ND	89.0	26.0	115.0
17	6/27/2017	59.0	2.5	106.0	36.0	142.0
17	7/12/2017	60.0	3.5	106.0	42.0	148.0
17	7/21/2017	79.0	3.1	138.0	37.0	175.0
17	7/26/2017	69.0	2.6	110.0	31.0	141.0
17	8/8/2017	46.0	ND	73.0	25.0	98.0
17	8/23/2017	41.0	ND	68.0	23.0	91.0
17	9/6/2017	45.0	ND	77.0	24.0	101.0
17	9/20/2017	44.0	ND	72.0	23.0	95.0
17	10/4/2017	42.0	ND	74.0	24.0	98.0
17	10/18/2017	46.0	ND	80.0	26.0	106.0
17	10/30/2017	47.0	ND	83.0	27.0	110.0
17	11/15/2017	48.0	ND	79.0	26.0	105.0
17	11/28/2017	45.0	ND			
17	12/12/2017	47.0	ND	89.0	24.0	113.0
17	12/27/2017	39.0	ND	76.0	24.0	100.0
17	1/10/2018	50.0	ND	82.0	26.0	108.0
17	1/23/2018	48.0	ND	86.0	27.0	113.0
17	2/22/2018	54.0	ND	94.0	34.0	128.0
17	3/6/2018	48.0	3.2	83.0	40.0	123.0

17	3/23/2018	49.0	ND	83.0	32.0	115.0
17	4/3/2018	45.0	ND	78.0	29.0	107.0
17	4/18/2018	50.0	ND	89.0	28.0	117.0
17	5/1/2018	52.0	ND	82.0	31.0	113.0
17	5/15/2018	50.0	ND	91.0	30.0	121.0
17	5/30/2018	45.0	ND	79.0	29.0	108.0
17	6/11/2018	48.0	ND	79.0	32.0	111.0
17	7/6/2018	50.0	ND	63.0	33.0	96.0
17	8/8/2018	72.0	2.5	93.0	40.0	133.0
17	8/22/2018	59.0	ND	112.0	31.0	143.0
17	9/5/2018	51.0	ND	93.0	44.0	137.0
17	9/19/2018	65.0	ND	93.0	28.0	121.0
17	10/3/2018	53.0	2.5	104.0	35.0	139.0
17	10/17/2018	60.0	3.1	96.0	40.0	136.0
17	11/1/2018	61.0	ND	101.0	44.0	145.0
17	11/14/2018	45.0	2.5	89.0	35.0	124.0
17	11/28/2018	51.0	2.7	127.0	33.0	160.0
17	12/11/2018	43.0	ND	79.0	32.0	111.0
17	12/27/2018	48.0	2.7	94.0	32.0	126.0
17	1/9/2019	56.0	ND	88.0	36.0	124.0
17	1/24/2019	47.0	2.8	88.0	29.0	117.0
17	2/5/2019	51.0	ND	82.0	35.0	117.0
17	2/20/2019	62.0	ND	102.0	28.0	130.0
17	3/6/2019	62.0	3.3	100.0	31.0	131.0
17	3/20/2019	49.0	ND	64.0	35.0	99.0
17	4/3/2019	49.0	2.8	96.0	36.0	132.0
17	4/17/2019	57.0	3.1	92.0	27.0	119.0
17	5/1/2019	57.0	3.1	122.0	28.0	150.0
17	5/15/2019	56.0	3.0	109.0	29.0	138.0
17	6/5/2019	57.0	ND	113.0	34.0	147.0
17	6/12/2019	48.0	ND	84.0	28.0	112.0
17	6/25/2019	42.0	2.9	98.0	31.0	129.0
17	7/10/2019	66.0	ND	115.0	29.0	144.0

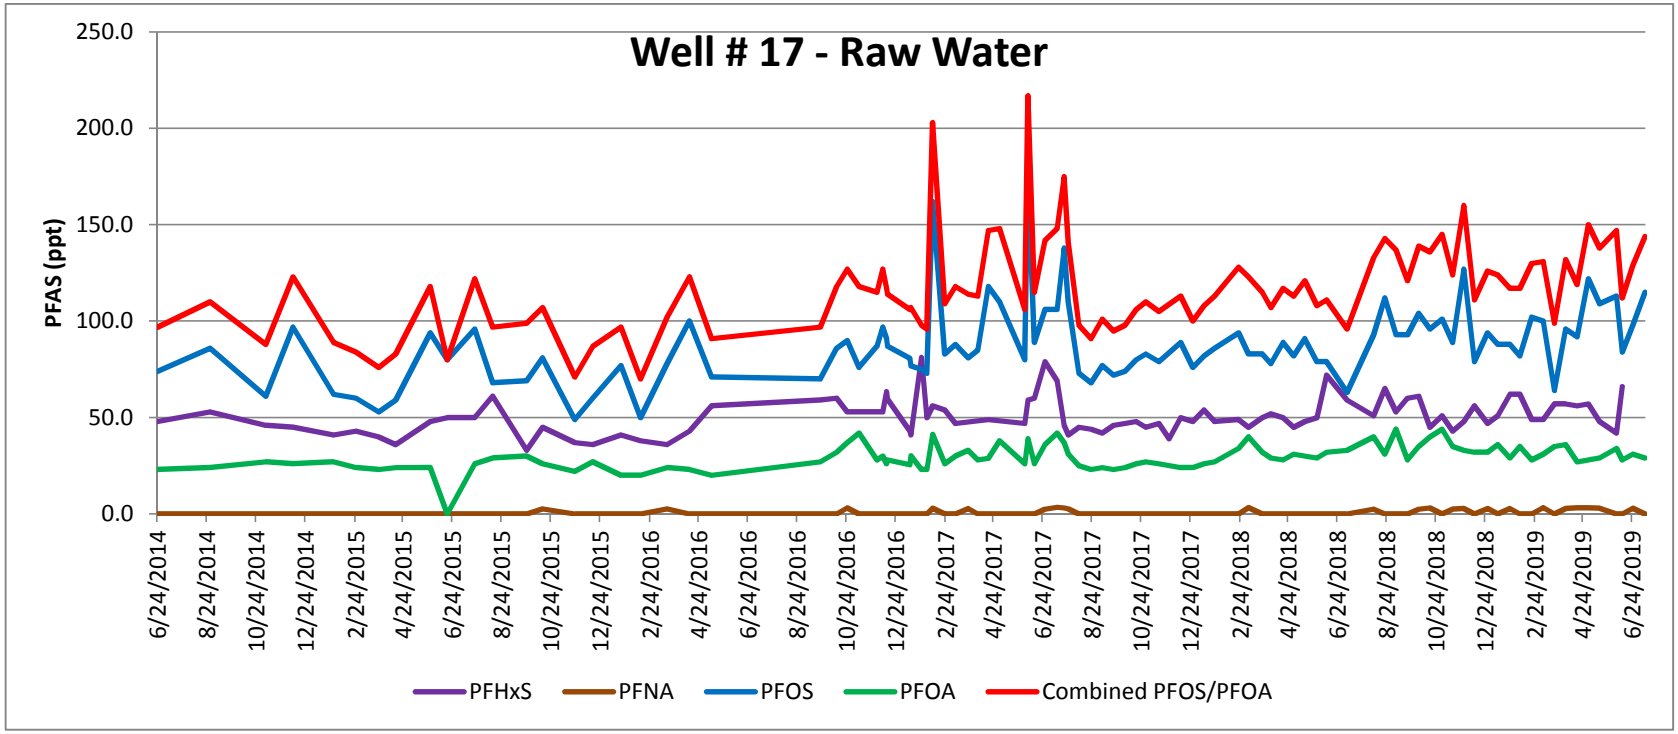
Well # 17 - Raw Water
PFAS (ppt)
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
6/24/2014
8/24/2014
10/24/2014
12/24/2014
2/24/2015
4/24/2015
6/24/2015
8/24/2015
10/24/2015
12/24/2015
2/24/2016
4/24/2016
6/24/2016
8/24/2016
10/24/2016
12/24/2016
2/24/2017
4/24/2017
6/24/2017
8/24/2017
10/24/2017
12/24/2017
2/24/2018
4/24/2018
6/24/2018
8/24/2018
10/24/2018
12/24/2018
2/24/2019
4/24/2019
6/24/2019
PFHxS
PFNA
PFOS
PFOA
Combined PFOS/PFOA